

消火器を安全にご使用いただくために

消火器の耐圧性能点検



外形点検

6か月ごとに

内部点検


蓄圧式は5年
加圧式は3年
経過したら

耐圧性能点検

製造後10年を
経過したら…

ご家庭に設置されている消火器には点検義務はございませんが、
さびやへこみなどが生じているものは絶対に使用せず交換をお願いいたします。

社団法人 日本消火器工業会




耐圧性能点検 (水圧点検) が義務化されています!

製造から10年を経過した消火器には、耐圧性能点検(水圧点検)が義務づけられています。点検後も3年ごとの検査が必要となります。

耐圧試験圧力値は消火器本体に表示されています。

耐圧性能点検(水圧点検)シミュレーション

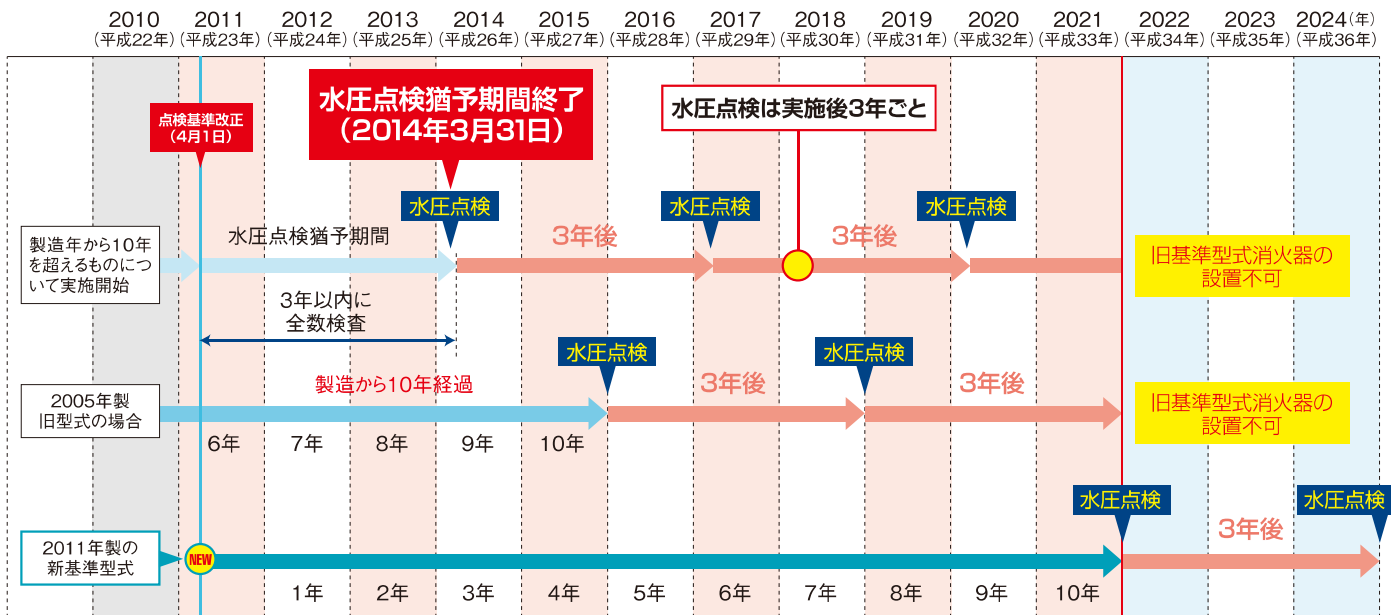

- 製造後10年を経過し、外形点検において腐食等がなかったものについては、2014年3月31日まで抜き取り方式による水圧点検の実施が可能です。
- 二酸化炭素消火器及びハロゲン化物消火器は除かれます。
- 住宅用消火器は除かれます。
- 消火器の規格省令が改正されたことにより、旧基準の消火器は型式失効となりました。特例として既に設置されている消火器は、耐圧性能点検等を行うことにより2021年12月31日まで継続して設置可能です。

点検サイクルシミュレーション

蓄圧式																				
経過年数	1年目	2年目	3年目	4年目	5年目	6年目	7年目	8年目	9年目	10年目	11年目	12年目	13年目	14年目						
外形点検	全数;全数	全数;全数	全数;全数	全数;全数	全数;全数	全数;全数	全数;全数	全数;全数	全数;全数	全数;全数	全数;全数	全数;全数	全数;全数	全数;全数						
内部点検	不要※1※2					10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
水圧点検	不要※3										全数	不要※3		全数						

加圧式																				
経過年数	1年目	2年目	3年目	4年目	5年目	6年目	7年目	8年目	9年目	10年目	11年目	12年目	13年目	14年目						
外形点検	全数;全数	全数;全数	全数;全数	全数;全数	全数;全数	全数;全数	全数;全数	全数;全数	全数;全数	全数;全数	全数;全数	全数;全数	全数;全数	全数;全数						
内部点検	不要※1			10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
水圧点検	不要※3										全数	不要※3		全数						

※1: 外形点検で安全栓、安全栓の封又は緊結部等に異常が認められたものは必要です。
 ※2: 蓄圧式消火器の内部点検は、「製造年から3年を経過したもの」から、「製造年から5年を経過したもの」に改正されました。
 ※3: 外形点検で本体容器に腐食等が認められたものは必要です。

耐圧性能点検機器については、メーカーにお問い合わせください。



使用期限をご確認ください！



型式番号	消第23~00号
能力単位	A-3・B-7・C
使用温度範囲	-20℃~+40℃
薬剤質量	3.0kg
総質量	5.1kg
放射時間	約15秒(於20℃)
放射距離	3~6m(於20℃)
耐圧試験圧力値	1.8 MPa

消火器のリサイクルにご協力ください

- 回収された消火器は、解体され各部材はリサイクルされています。
- 当社では、消火器を適正に分別処理し97%以上がリサイクルされています。
- ご不用になった消火器を処分される場合は、お求めの販売店または製造元(ラベルに記載の電話番号)にお問い合わせください。

製造年 **2013** 年

製造番号

設計標準使用期限 **2023** 年まで

設計上の標準使用期限を超えて使用されますと経年劣化によるけが等の事故に至るおそれがあります。

※このラベルは表示の一例です。

消火器は材質や安全率等を基に使用期限を定めています。使用期限は消火器本体に表示されています。

●業務用消火器

新基準型式の消火器より

「設計標準使用期限」が表示されています。使用期限は、おおむね10年です。

●住宅用消火器

使用期限(期間)は、おおむね5年です。

住宅用消火器は、薬剤の詰め替えができない構造となっています。



老朽化した消火器の破裂事故を防ぎましょう！

点検が行われず、長期間放置し、腐食が激しく進んだ消火器を操作(レバーを握って消火剤を放出させる行為)したことにより、重大な事故が発生しました。腐食の進んだ消火器は、絶対に操作しないでください!!





消火器の回収・リサイクル



廃消火器は生まれ変わります!!

【一般家庭】



【企業】



【特定窓口】(消火器販売店等)



消火器の引き取りを行える
消火器販売店等です。

【指定引取場所】(メーカー営業所等)



消火器工業会が設置しているものです。

【リサイクル施設】



リサイクルに関する
お問合せはこちらへ

(株)消火器リサイクル推進センター
TEL 03-5829-6773
受付時間/9:00~17:00
ただし、土日祝日、休日及び12:00~13:00を除く。

消火器廃棄時の リサイクルシール

現在お持ちの消火器を廃棄する場合は、下記の『既販品消火器リサイクルシール』を指定引取場所あるいは特定窓口(消火器販売店等)で購入し、消火器に貼り付け、特定窓口や指定引取場所へお持ちください。

なお、2010年1月以降に製造されている消火器は、消火器リサイクルシール付で販売されています。

詳しくは消火器リサイクル推進センターのホームページをご覧ください。



既販品消火器
リサイクルシール

お問合せ先
(50音順)

●日進工業株式会社

〒110-0016 東京都台東区台東4-29-13
TEL 03(3834)1051 FAX 03(3833)3275

●日本ドライケミカル株式会社

〒140-8613 東京都品川区勝島1-5-21
TEL 03(5767)3560 FAX 03(5763)6354

●株式会社初田製作所

〒573-1132 大阪府枚方市招提田近3-5
TEL 072(856)1281 FAX 072(856)1472

●株式会社丸山製作所

〒101-0047 東京都千代田区内神田3-4-15
TEL 03(3252)2271 FAX 03(3252)4724

●三津浜工業株式会社

〒144-0031 東京都大田区東蒲田2-19-12
TEL 03(3732)3641 FAX 03(3734)3789

●宮田工業株式会社

〒253-8588 神奈川県茅ヶ崎市下町屋1-1-1
TEL 0467(85)1210 FAX 0467(87)3585

●株式会社モリタ防災テック

〒105-0014 東京都港区芝2-5-6 芝256スクエアビル8階
TEL 03(3798)5120 FAX 03(3798)5121

●株式会社モリタユージー

〒105-0014 東京都港区芝2-5-6 芝256スクエアビル8階
お問合せは株式会社モリタ防災テックへ

●ヤマトプロテック株式会社

〒108-0071 東京都港区白金台5-17-2
TEL 03(3446)7151 FAX 03(3446)7160

●YSB株式会社

〒537-0001 大阪府大阪市東成区深江北2-3-33
TEL 06(6976)7731 FAX 06(6976)7733



社団法人 日本消火器工業会

〒111-0051
東京都台東区蔵前3-15-7
蔵前酒井ビル2階
TEL 03-3866-6258(代)
FAX 03-3864-5265

●消火器のご相談は…